


(三) 分项报价表

项目名称	甘肃省人民医院导视系统制作采购项目			项目编号	TC25930CW
(一) 标识牌					
以下为常规尺寸，报价以制作平米计算					
序号	类别	规格 mm	材质		投标单价 (元/m²)
1	指示导向类				
1.1	方向标识				
(1)	区域分布	3500×900×110	1.2mm 不锈钢+镀锌板		6500
(2)	双面楼体指示	2600×600×110	1.2mm 不锈钢+镀锌板		3500
(3)	地下车库出入口	3500×900×110	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板		6500
(4)	形象宣传标识	2600×2000×250	1.5mm 镀锌钢板+不锈钢字+亚克力字+金属漆		12800
1.2	位置标识				
(1)	大厅、走廊分流双面吊牌	3000×400	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力		1900
(2)	楼层总索引	5000×1500×1000	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板+铝合金型材+10mm 亚克力+磁吸		7900
(3)	楼层索引	980×2100	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力+磁吸		3500
(4)	楼层索引条更换	845×70	1.2mm 镀锌板		60
(5)	楼层索引条更换	420×45	1.2mm 镀锌板		20
(6)	区域定位	450×1230	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力		600
(7)	科室牌	160×360	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力+磁吸		90
(8)	办公室牌换面板	160×360	1.0mm 镀锌板		50
(9)	移动门门牌	1450×200	5mm 亚克力		240
(10)	卫生间	160×360	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力		90

(11)	门牌号	130×65	1.0mm 不锈钢	15
(12)	电梯号牌	1200×500	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +5mm 亚克力+磁吸	800
(13)	楼层号	400×400	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +5mm 亚克力	110
(14)	病房床头号	120×80	1.2mm 不锈钢	20
(15)	病房柜门号	80×52	1.2mm 不锈钢	10
(16)	护士站大柜门牌	100×60	1.2mm 不锈钢	15
(17)	护士站中柜门牌	75×45	1.2mm 不锈钢	10
(18)		300×210	PVC 卡	24
	标签	150×210	PVC 卡	12
		130×130	PVC 卡	8
2	信息公告类			
2.1	标准化宣传阵地			
(1)	科普知识	700×1100	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+磁吸	620
(2)	各类流程	700×1100	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+磁吸	620
(3)	科室简介	4800×1200	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+磁吸	8050
(4)	文化园地	5150×1100	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+磁吸	7900
(5)	荣誉墙	4050×1200	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+磁吸	6800
(6)	党建墙	4300×1200	1.2mm 不锈钢+1.2mm 镀锌板 +15mm 亚克力+高密 PVC+磁吸	4200
(7)	院徽 LOGO	Ø435	1.2mm 不锈钢或 15mm 亚克力	270
2.2	警示信息			
(1)	严禁吸烟温馨提示	550×920	1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力	400
(2)	电梯安全公示牌	350×510	1.2mm 不锈钢+铝合金型材 +10mm 亚克力	250
(3)	管道井生活垃圾等	250×150	5mm 亚克力	30
(4)	当日液体次日液体	210×140	8mm 亚克力+5mm 亚克力	45
(5)	设备状态标识	Ø40	5mm 亚克力+磁吸	8
(6)	小心地滑节约用水	200×90	3mm 拉丝银复合铝板	20

(7)	随手关门	260×500	3mm 拉丝银复合铝板	55
(8)	标本台	300×120	3mm 拉丝银复合铝板	25
(9)	消防疏散图牌	400×250	3mm 拉丝银复合铝板	50
小计				74117
3、制作工艺 3.1、技术要求： 3.1.1 、激光切割成型，确保边缘平整无毛刺；金属材质采用精工焊接，焊缝均匀牢固，无缝打磨至平滑过渡； 3.1.2、钣金原子灰刮平处理，填补细微凹陷，表面平整度$\leq 0.5\text{mm}$ 误差； 3.1.3、镀锌钢板必须防锈防腐处理，环氧底漆喷涂（双组份），干膜厚度$\geq 60\ \mu\text{m}$。 3.1.4、面漆采用采用氟碳喷漆和环氧喷漆，进口汽车漆木纹效果。 3.1.5、金属标识：底漆+面漆总厚度$\geq 80\ \mu\text{m}$（室外需$\geq 100\ \mu\text{m}$）；亚克力标识：单层漆膜厚度 20-30 μm（避免影响透光性）。 3.1.6、图案和文字采用丝网印刷工艺，油墨类型：室外使用溶剂型油墨，室内使用 UV 油墨；网版目数：200-450 目（文字精细度与油墨厚度平衡）；印刷精度：最 小线宽$\geq 0.2\text{mm}$，文字高度$\geq 3\text{mm}$；色彩规范：使用 Pantone 色卡校准，确保医院品牌色一致，图案边缘无毛刺，套印误差$\leq 0.1\text{mm}$。 3.2、耐候性要求： 3.2.1、室外标识需做防水、防紫外线处理，氟碳喷漆，耐候性≥ 5 年，焊接处需满焊并做防锈处理。 3.2.2、室内标识耐久性 5-8 年。 3.3、安装方式： 3.3.1、室外标识采用立柱安装：预埋法兰盘深度$\geq 400\text{mm}$，混凝土浇筑。 3.3.2、室内标识：贴墙面粘接支撑板；背挂式膨胀螺栓固定，承重$\geq 50\text{kg/m}^2$。				

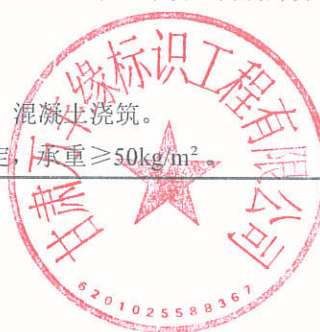

项目名称	甘肃省人民医院导视系统制作采购项目		项目编号	TC25930CW
(二) 灯箱				
报价含两米以下低空安装，高空安装及钢结构支架价格另算。				
序号	灯箱类型	参数	投标单价 (元/m²)	
(1)	亚克力吸塑灯箱	亚克力板材厚度 3mm，透光率≥92%；底板材料铝塑板；光源 LED 模组。	980	
		亚克力板材厚度 5mm，透光率≥92%；底板材料铝塑板；光源 LED 模组。	1150	
(2)	拉布灯箱	铝合金型材宽度 60mm；灯箱布材质 PVC 软膜或 3P 布；光源 LED 模组；LED 灯条间距 80mm。	450	
		铝合金型材宽度 80mm；灯箱布材质 PVC 软膜或 3P 布；光源 LED 模组；LED 灯条间距 80mm。	580	
(3)	卡布灯箱	铝型材边框宽度 80mm；底板背板铝塑板；画面材质UV软膜或刀刮布；光源 LED 灯条，色温 6000K；灯条间距 100mm。	420	
		铝型材边框宽度 120mm，底板背板铝塑板；画面材质UV软膜或刀刮布；光源 LED 灯条，色温 6000K；灯条间距 100mm。	680	
(4)	3M 灯箱	箱体材质不锈钢和镀锌方管；画面材料 3630 系列透射打印贴膜；背板铝塑板；光源 LED 灯条，色温 6000K；灯条间距 100mm。	1200	
(5)	金属镂空发光灯箱	面板材料不锈钢+亚克力内衬；镂空部分激光切割；光源 LED 灯条，色温 6000K。	1050	
小计			6510	

项目名称	甘肃省人民医院导视系统制作采购项目			项目编号	TC25930CW
(三) 字					
序号	类型	规格	制作工艺	单位	投标单价 (元/m²)
(1)	不锈钢烤漆 发光字	50 公分以下，不锈钢厚度 1.2mm，亚克力厚度 3mm， LED 模组（户 外需 IP67 防 水）	激光切割面板， 不锈钢围边高度 30-100mm 激光 焊接，LED 灯带 均匀 排布于字壳 内部，功率6-12W/ m²。	公分	7
		50-100 公分，不锈钢厚度 1.5mm，亚克力厚度 5mm ， LED 模组（户 外需 IP67 防 水）		公分	10
		100 公分以上，不锈钢厚度 2.0mm，亚克力厚度 8mm， LED 模组（户 外需 IP67 防 水）		平米	1200
(2)	亚克力发光 字	50 公分以下，亚克力厚度 3mm ， LED 模组	激光切割面板， PVC 围边高度 30-100mm 胶水 粘合，LED 灯带 均匀 排布于字壳 内部，功率 6-12W/m²。	公分	6
		50-100 公分，亚克力厚度 5mm ， LED 模组		公分	8
		100 公分以上，亚克力厚度 8mm ， LED 模组		平米	1100
(3)	冲孔发光字	50 公分以下，镀锌钢板厚度 1.2mm ， LED 模组	数控冲孔，激光切 割轮廓，折边焊 接，氩弧焊满焊， 脱脂→磷化→ 静电粉末喷涂→ 200℃固化。	公分	6
		50-100 公分，镀锌钢板厚度 1.5mm ， LED 模组		公分	9
		100 公分以上，镀锌钢板厚度 2.0mm ， LED 模组		平米	900
(4)	亚克力迷你 发光字	15 公分以下，亚克力厚度 8mm，底板 3mm，高亮 LED 灯珠	三维雕刻，面板与 底板分层雕刻， 斜面切割，底板雕 刻凹槽，面板与 底板粘合，内置 LED 灯珠。	公分	6
		15-30 公分，亚克力厚度 15mm，底板 4mm，高亮 LED 灯珠		公分	10
		30-50 公分，亚克力厚度 20mm，底板 5mm，高亮 LED 灯珠		公分	13
(5)	亚克力液态 超级发 光字	50 公分以下，字壳铝板厚度 1mm，字材质聚氨酯，LED 模 组	激光切割底盒面 板和围边条，折弯 成字形无缝焊接，	公分	8

		50-100 公分，字壳铝板厚度 1.2mm，字材质聚氨酯，LED 模组	安装 LED 模组，树脂混合浇注	公分	11
		100 公分以上，字壳铝板厚度 1.5mm，字材质聚氨酯，LED 模组		平米	1300
(6)	高密 PVC 烤漆字	高密 PVC 厚度 17mm	雕刻机切割，喷漆烘烤	公分	3
(7)	不锈钢精工字	50 公分以下，不锈钢厚度 1.0mm	激光切割，折弯，不锈钢围边高度 30-100mm，激光焊接。	公分	13
		50-100 公分，不锈钢厚度 1.5mm		公分	16
		100 公分以上，不锈钢厚度 2.0mm		平米	1900
(8)	亚克力烤漆字	30 公分以下，亚克力厚度 3mm	激光切割，喷漆烘烤	公分	3
		30-120 公分，亚克力厚度 3mm		公分	6
		30 公分以下，亚克力厚度 5mm		公分	4
		30-120 公分，亚克力厚度 5mm		公分	9
		30 公分以下，亚克力厚度 8mm		公分	6
		30-60 公分，亚克力厚度 8mm		公分	7
		60-120 公分，亚克力厚度 8mm		公分	11
		30 公分以下，亚克力厚度 15mm		公分	15
		30-60 公分，亚克力厚度 15mm		公分	16
		60-120 公分，亚克力厚度 15mm		公分	18
		30 公分以下，亚克力厚度 20mm		公分	16
		30-60 公分，亚克力厚度 20mm		公分	18
		60-120 公分，亚克力厚度 20mm		公分	20
小计					6675

项目名称	甘肃省人民医院导视系统制作采购项目			项目编号	TC25930CW
(四) 低耗品					
序号	分类	材质	规格	单位	投标单价 (元/m²)
(1)	展架	立屏展架+超卡板画面	80×180cm	套	450
(2)	展架	门型展架+相纸画面	80×200cm	套	50
(3)	展架	X 形展架+相纸画面	80×180cm	套	50
(4)	展架	易拉宝+相纸画面	80×200cm	套	80
(5)	胸牌	拉丝不锈钢+亚克力	7×2cm	个	15
(6)	地贴	高清可移除背胶/灰胶车贴	宽度 30cm 以 内	米	50
			宽度 30cm 以 上	米	170
(7)	桁架搭建	使用时间为一个会期 3 天 内, 之后每天 8 元/平米	平米	25	25
(8)	磨砂贴	加厚可移除		平米	110
(9)	反光膜	3 级		平米	90
(10)	超卡板	UV		平米	85
小计					1175
合计					88477

投标人名称: 甘肃万丰缘标识工程有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权代表: 李西清 (签字或盖章)